扫描全能王 创建

	工程	2936.01 m			5092.01 m，1层钢结构2层钢积增大	
	设该生产线		46 m³	冰醋酸及乙酸酐不单独平面储罐，按		/

[redacted]

	污水处理	1026m³	设事故池一座 80m³
	噪声处理	低噪声设备、加强维护、隔声、消声等	低噪声设备、加强维护、隔声、消声等
无变化		生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一处置	生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一处置
无变化	存间	本项目设一处危险废物暂存间，建筑风、防雨、防晒、防渗漏措施，满足相关要求	本项目变动后产生的危废废机油、危废废抹布暂存间，本项目不
类型分别	无变化	一般固废处置按相应类型分别处置	一般固废处置按相应处置

[redacted]

扫描全能王 创建

表2 项目环保设施对环评及其批复文件要求的落实情况

符合			理站	触氧化法，30m³/d）达标处	按环评要求，生	水污染物排放标准》
					合排放标准》	
					(GB8978-1996)	
			故池溶积减小			
					防治	
		气执行《锅炉大		新增污染物产生		

扫描全能王 创建

				燃气锅炉排放		体，主要来自药	
和低噪声区域	符合		噪声防治措施	2）合理布局，将高噪声区域和低噪声区域分开布置	界环境噪声排	声区域	
备基础减振、加				3）对高噪声设备，采取消		3）设	
隔音罩等、管道设计				压缩机、风			

少了空气动力噪声。

扫描全能王 创建

[redacted]

					存，并按照《危险废物转移联单管理办法》等相关法律法规和技术规范进行转移	存间	已建危废暂存间
位	水调节池、消防水池、				简单防渗区：办公楼、厂区道路等采取一般地面硬化。		局备案，储备

[redacted]

扩废气经低氮燃烧器处理后通过 15m 排气筒达 | 验收监测期间，蒸汽锅

扫描全能王 创建

三、后续要求

扫描全能王 创建

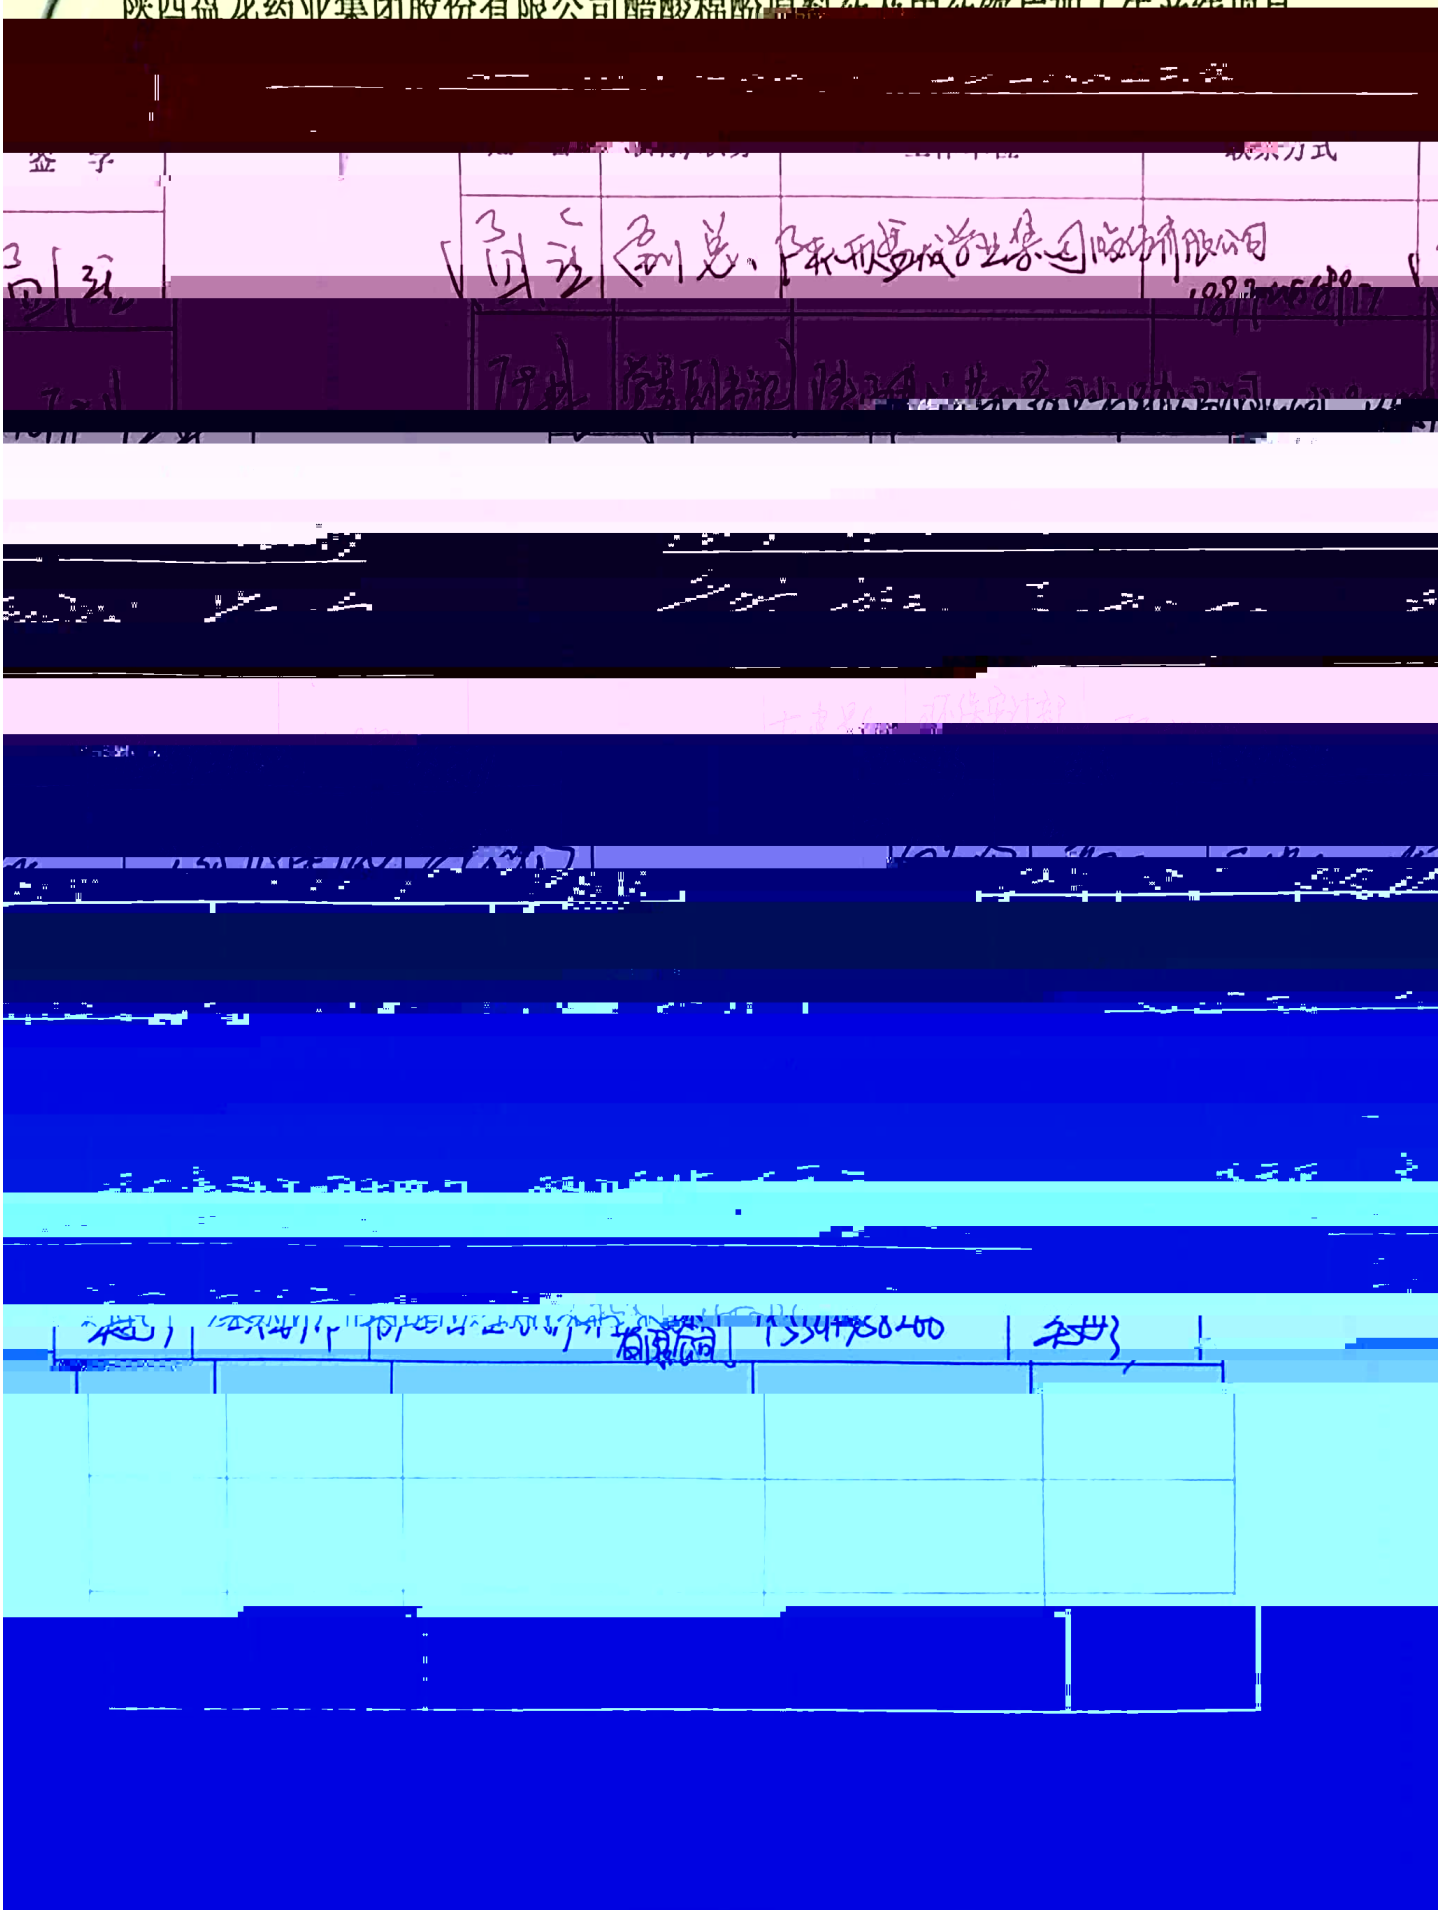

扫描全能王 创建